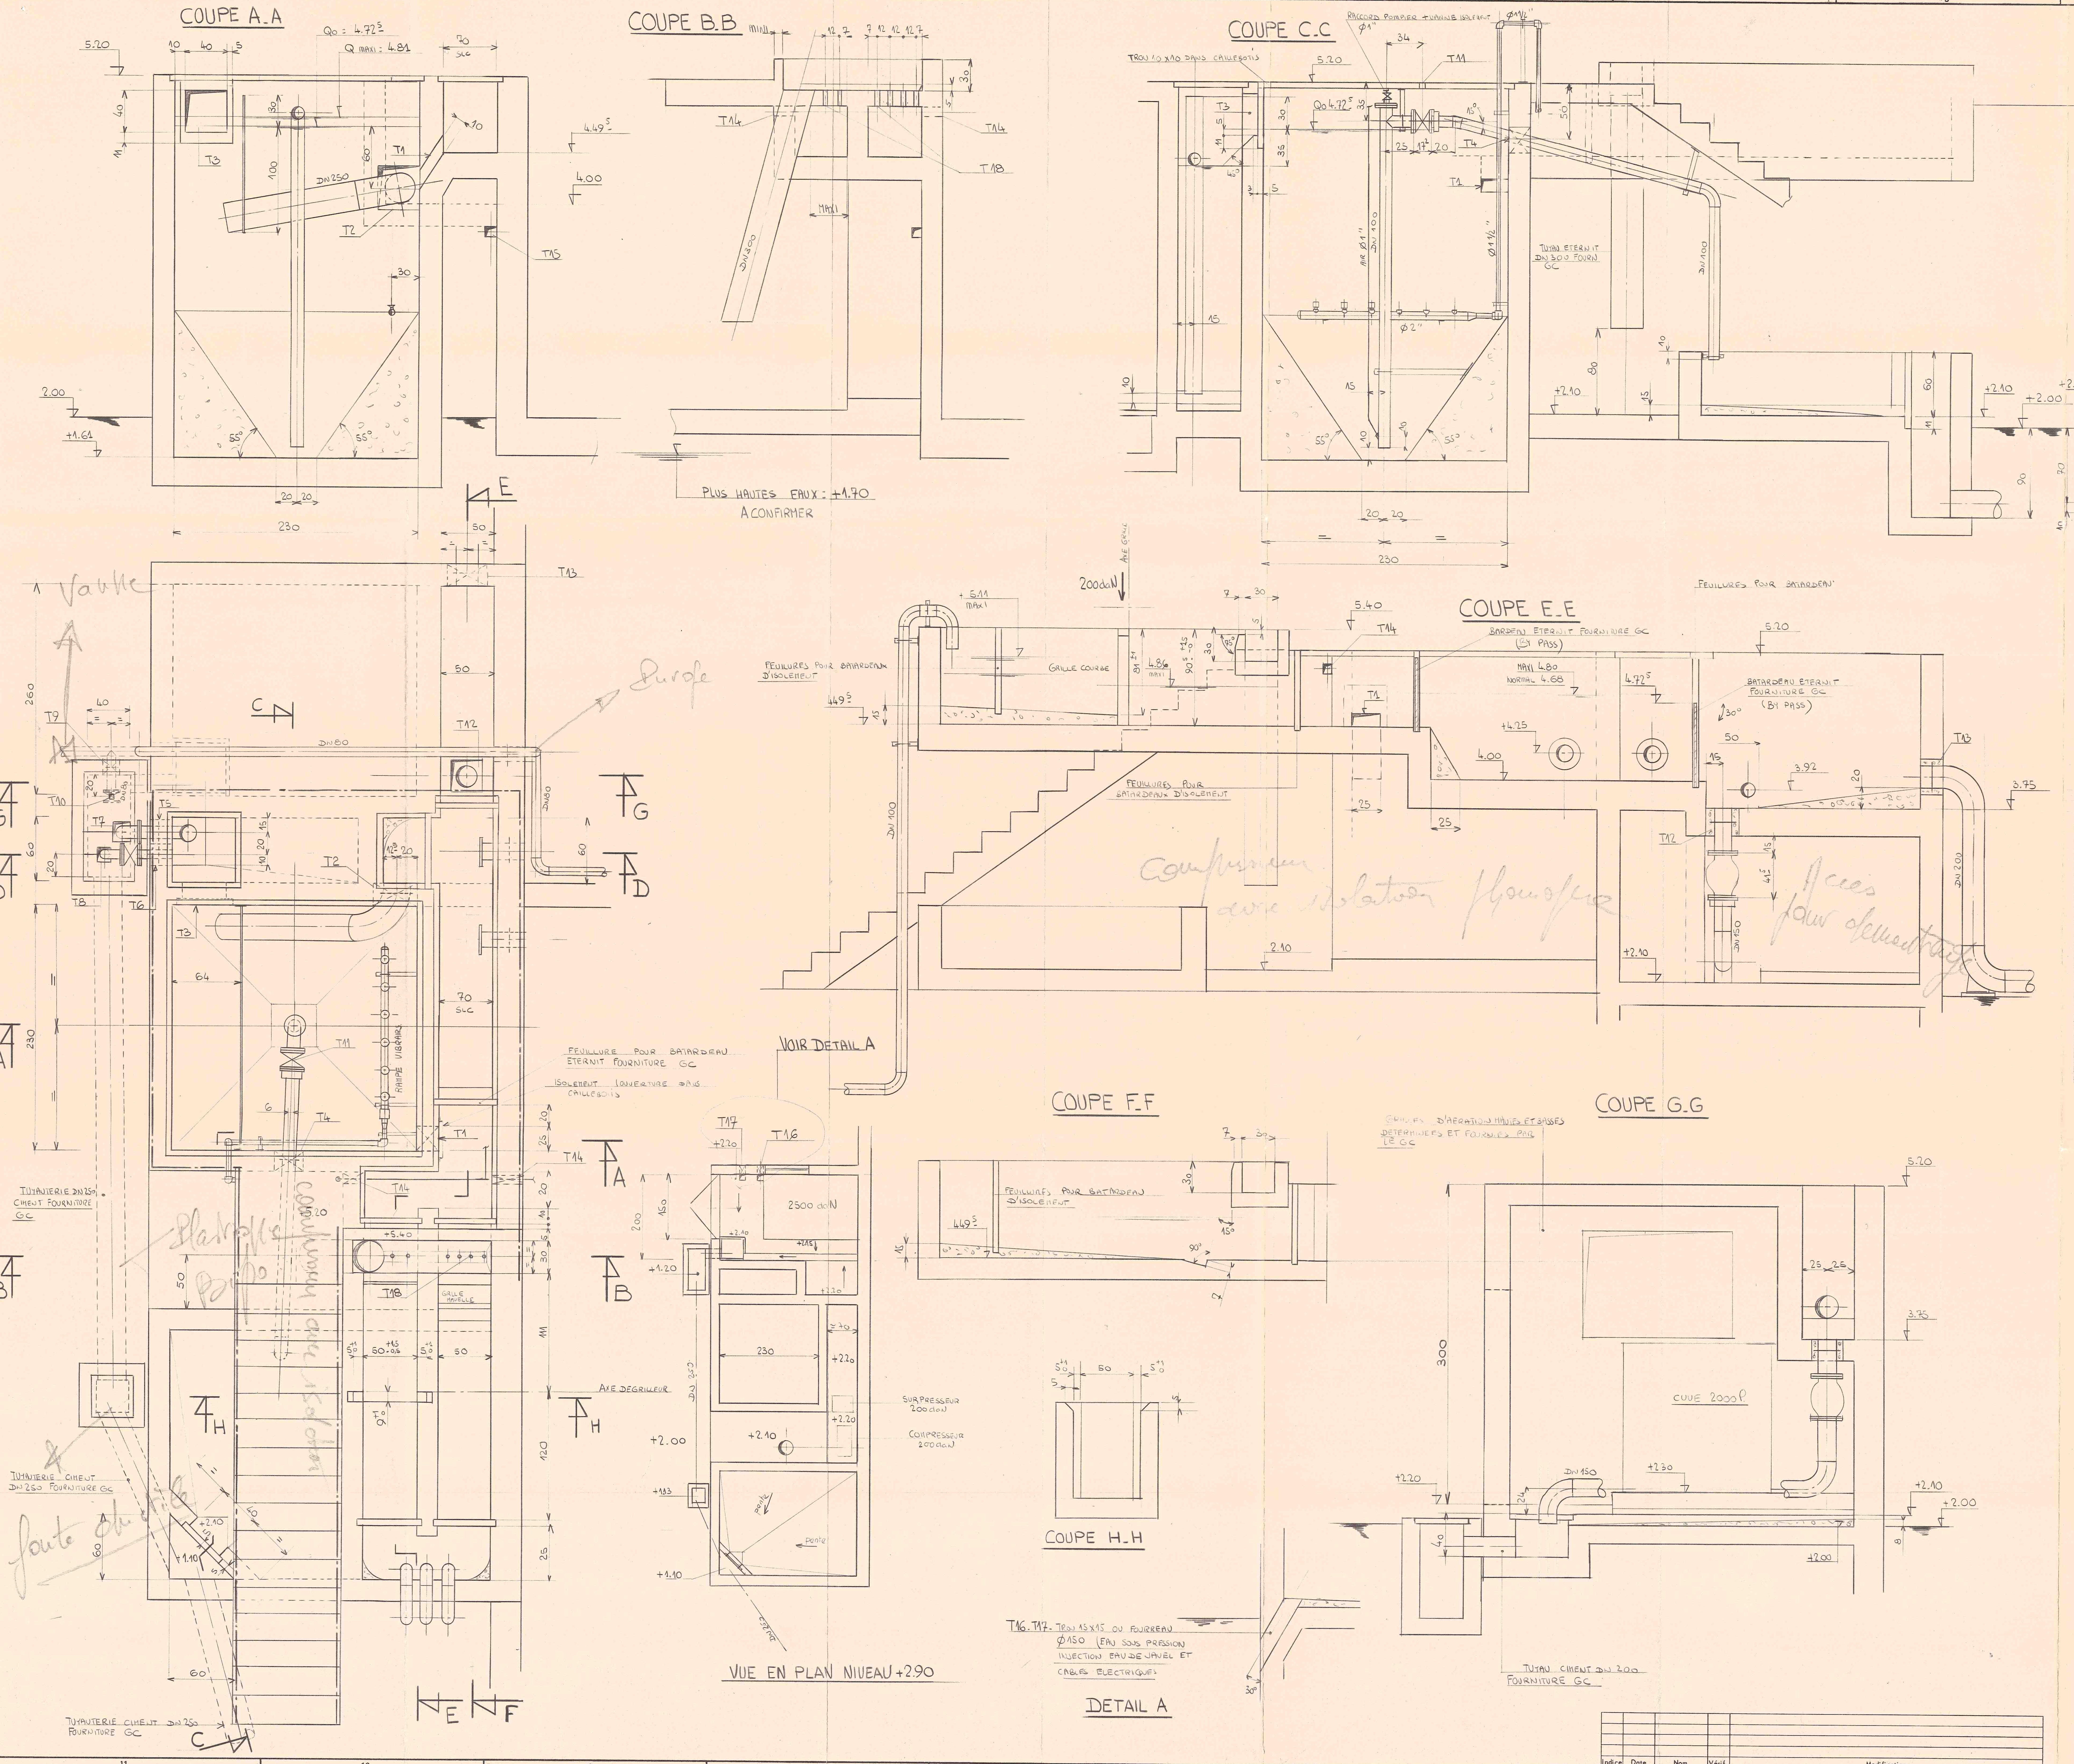

NOTA : POINT D'ECLAIRAGE DETERMINE ET FOURNI PAR LE GC
CHARGE SUR GC ET FOURREAU D'ALIMENTATION DETERMINE PAR LE GC
- CAILLEBOTIS DEMONTABLES OU OUVERTURES A PREVOIR A L'EMPLACEMENT DES BATARDEAUX

REP	Nb	DIMENSIONS	UTILISATION	Obs
T18	6	Ø 0,7	EGOUTTURE DES REFUS DE GRILLE	B
T17	1	15X15 OU Ø15	CABLES ELECTRIQUES (DETAIL A)	C
T16	1	15X15 OU Ø15	EAU SOUS PRESSION ET INJECTION EAU CHLOREE (DETAIL A)	C
T15	1	5x5	ALIM. EN AIR COMPRIME VANNE SORTIE PREMIERES EAUX	C
T14	2	5x5	ALIM. EN AIR COMPRIME VANNES DIAPAC	C
T13	1	35x35	SORTIE EAU TRAITEE	C
T12	1	30x30	DEPART PREMIERES EAUX DECANTEES	C
T11	1	5X5 DANS CAILLEBOTIS	COMMANDE DE VANNE	/
T10	1	5X5	COMMANDE VANNE DE PURGE	B
T9	1	25x25	PURGE POMPAGE BOUES	C
T8	1	10x10 ou Ø10	VIDANGE FOSSE A GRAISSE	B
T7	1	15x15 ou Ø15	SORTIE EAU FOSSE A GRAISSE	B
T6	1	20x20	VIDANGE FOSSE A GRAISSE	C
T5	1	25x25	SORTIE EAU FOSSE A GRAISSE	C
T4	1	25x25	EXTRACTION DU SABLE	C
T3	1	40x40	SORTIE DES GRAISSES ET ECUMES	B
T2	1	40x40	SORTIE EAU DESSABLEUR	C
T1	1	25 X10	ENTREE EAU DANS DESSABLEUR	B

OBSERVATIONS
A : Brut
B : Enduit
C : Bouché après pose de matériel, et enduit
D : Bouché après pose de matériel, non enduit
E : Brut, épingles en attente

NOMENCLATURE DES TROUS

NOTA
1°/ Toutes les cotes sont exprimées en cm ou m et cm, et considérées finies
2°/ Les parties en contact avec le fluide recevront un enduit étanche

GARDES CORPS FOURNITURE GC
FEUILLURE POUR CAILLEBOTIS FOURNITURE GC

DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS

Commune de SANGATTE

STATION D'EPURATION DES EAUX USEES

PRETRAITEMENT

PLAN GUIDE DE GENIE CIVIL

TOUS DROITS RÉSERVÉS POUR TOUS PAYS
ALL RIGHTS RESERVED FOR ALL COUNTRIES

Degrémont

REFERENCE : DGA 688 L01 E

ECHELLE :	DESSINE PAR :	VERIFIE PAR :	DATE :	PLAN N°
1/20	TELLIER	ASENSI	19.01.88	201

Indice	Date	Nom	Vérif.	Modification